


## APAGADA ELÈCTRICA SENSE PRECEDENTS

El sistema elèctric peninsular va col·lapsar el 28 d'abril

# tòrica

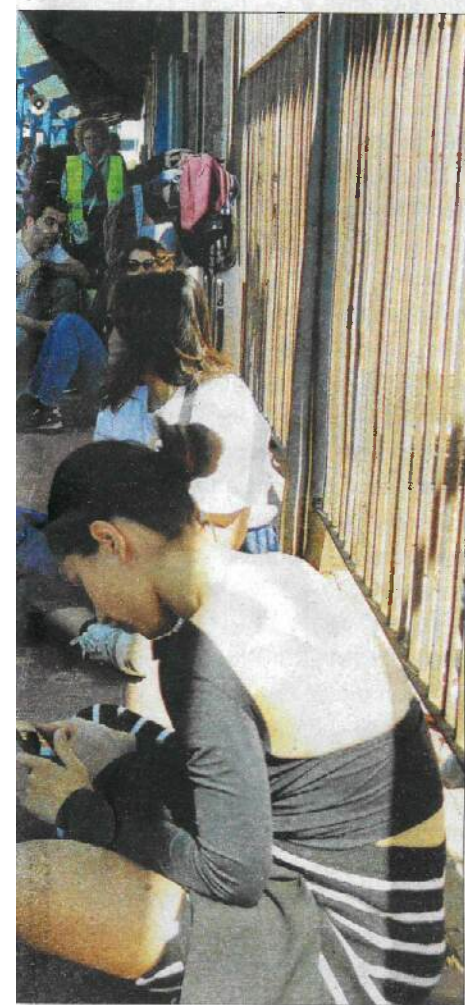

OTQ: ACN



A dalt, la cooperativa de Santa Bàrbara que va patir un incendi i —a sota— el delegat i els dirigents de Protecció Civil al territori. / FOTOS: ACN

**Fins a 18 hores van estar sense llum alguns municipis de les Terres de l'Ebre**

**"L'episodi ens fa vore que som vulnerables", reflexiona el delegat del Govern a l'Ebre**

admetre Castor Gonell, que va fer inventari de les afectacions més enllà de les ferroviàries.

Per exemple, a Amposta, dos adults i un menor van resultar intoxicats pel fum d'un generador, i traslladats al Verge de la Cinta de Tortosa. També es va haver d'evacuar a l'hospital de Móra d'Ebre una persona necessitada d'oxigen.

D'altra banda, la tornada de la llum va provocar un incendi a les instal·lacions de l'Agrícola del Camp de Santa Bàrbara. El foc se va iniciar cap a les deu i mitja de la nit. Segons el president de la cooperativa, els danys se van centrar en l'envasadora i en l'agrobotiga i la primera hipòtesi sobre l'origen del foc és la d'un curtcircuit.

Les escoles van acabar les classes abans d'hora i universitats com la URV ja no van fer activitat avaluable durant tot el dia.

A Flix, segons va explicar el seu alcalde Francesc Bàrbero, el darrer sector del poble a recuperar la llum va ser el polígon químic i el barri de la Colònia de la Fàbrica. Això va fer que durant 18 hores no es va poder

bombar aigua potable cap al sistema de dipòsits. Per a allargar la durada de l'aigua emmagatzemada, se va optar per reduir la pressió. El problema de bombament d'aigua va afectar altres municipis de les Terres de l'Ebre. No ha transcendit que cap poble es quedés sense recurs, però sí que es va registrar algun tall d'aigua en algun sector.

El Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) va mantindre el subministrament als municipis i indústries consorciades del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, en una àrea amb una població d'unes 800.000 persones, a través dels seus dipòsits reguladors que distribuïen l'aigua per gravetat. Una vintena d'operaris se van desplegar per a "gestionar vàlvules manualment" i fer les graduacions de les instal·lacions. El monitoratge es va mantindre perquè els sensors disposen de bateries, però la planta potabilitzadora de l'Ampolla va estar aturada fins a la matinada. Cap dels consorciats va patir talls.

**NOMÉS CANALS OFICIALS** Durant tota la jornada, els missatges de Protecció Civil demanaven que es moderés el consum elèctric en les zones que anaven recuperant el servei, que s'estalviés bateria del telèfon mòbil, que s'utilitzés el 112 només en cas d'emergència i no pas per a demanar informació, que s'evités la mobilitat "innecessària" i que s'estigués atent només a les comunicacions i informacions a través de canals oficials verificats.

Els hospitals van funcionar amb generadors, i també els centres d'atenció primària, tot i que va haver-hi problemes d'abastiment de combustible per als generadors a Alcanar i la Ràpita, segons la Delegació del Govern. La majoria de benzineres van minimitzar l'activitat i només permetien repostar a vehicles de serves essencials. A través dels Bombers, se va normalitzar la situació als CAP dels dos municipis del

Montsià. Els grups electrògens van impedir una afectació major sobre l'atenció sociosanitària a la població tant als centres de salut com a les residències, tot i que per exemple a l'hospital de Tortosa Verge de la Cinta o als centres municipals Clínica Terres de l'Ebre i Hospital de Jesús se va prescindir de l'activitat programada per a centrar els esforços en les urgències i l'atenció als pacients o residents ingressats. L'Ajuntament de Tortosa va tancar els equipaments municipals, com el complex Esportiu Win, la Biblioteca, el servei Temps per a Tu, l'Oficina Jove del Carrilet i l'Oficina de Turisme.

Els Bombers van centrar els primers moviments a traure gent atrapada als ascensors i policies locals, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil van augmentar la vigilància i patrutllatge. **"Vull agrair a les forces de seguretat i de protecció civil, als alcaldes i regidors"**, va valorar el delegat Gonell, que l'endemà de l'apagada va reconèixer que la situació havia sigut **"complicada i sense precedents"**, per la qual cosa ara caldria revisar què és el que es pot millorar en la resposta si es torna a reproduir un incident similar, tot i que el Govern espanyol ha assegurat que això **"no pot tornar a passar"**. La Generalitat ha obert expedients a Endesa i a Red Eléctrica. **"Este episodi ens ha fet vore que som molt vulnerables en estes situacions i ara vindrà l'anàlisi, perquè tot no s'ha fet bé"**, va fer autocrítica Gonell.

En tot el territori, no es va registrar o no va transcendir cap problema de seguretat, per la qual cosa el Govern territorial també va voler agrair "el comportament" de la ciutadania. A la nit ja es va informar que les escoles i centres d'ensenyament obririen l'endemà amb normalitat i, de fet, el 29 d'abril ja va ser un dia sense incidències destacables a les quatre comarques de l'Ebre. ■



**TURCH**  
CONTROL DE PLAGUES & PET SHOP

Serveis de control de plagues d'ús ambiental i en indústria alimentària


- Desratització
- Desinfecció
- Desinsectació
- Legionel·la
- Plagues de la fusta
- Xinxes
- Vespes
- Coloms

✉ turch@turch.com

☎ 977 50 46 46  
652 79 21 76

Avda. Catalunya, 24  
43500 TORTOSA



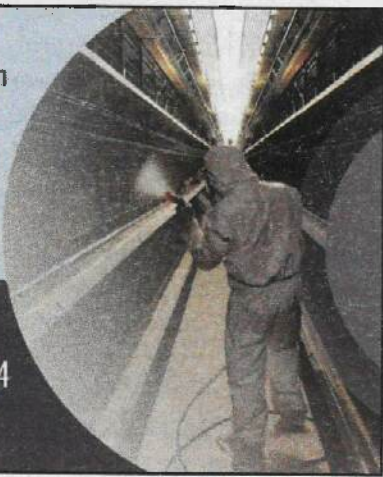



ADEPAP Generalitat de Catalunya Departament de Salut

ENTREPRENEU CERTIFICADA PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA